


Krzywa gradientu

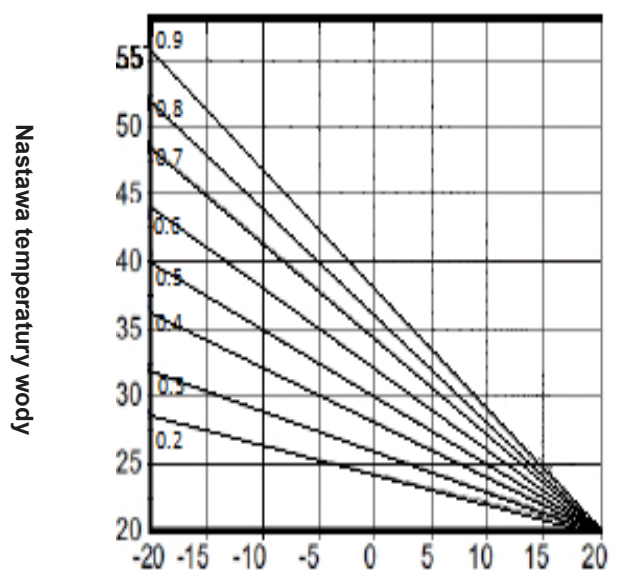

Średnia zewnętrzna temperatura otoczenia

UWAGA:

1. Średnia zewnętrzna temperatura otoczenia (2 godziny) jest używana do obliczania wartości zadanej.

Konfiguracja → Ogrzewanie pomieszczeń → Obieg 1 → Tryb regulacji wody → GradientOTC

Mark	Opis	Wartość domyślna	Zakres	Kroki	Jednostka
Cycle 1	Krzywa gradientu	0.6	0.2~2.2	0.1	—

Konfiguracja → Ogrzewanie pomieszczeń → Obieg 2 → Tryb regulacji wody → GradientOTC

Mark	Opis	Wartość domyślna	Zakres	Kroki	Jednostka
Cycle 2	Krzywa gradientu	0.6	0.2~2.2	0.1	—

1. Średnia zewnętrzna temperatura otoczenia (2 godziny) jest używana do obliczenia wartości zadanej.